

Br. uz. 464 / 26

U Vukovaru, 10. kolovoz 2026.godine.

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Osijek
Ispostava u Vukovaru
Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1
32 000 Vukovar

Pretragom uzorka VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, uzorkovane dana 21.07.2026. s izvorišta – vodovod Ilok, Lovas, Velepromet trgovina, ustanovili smo:

FIZIKALNO – KEMIJSKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica
1.	TEMPERATURA VODE	21,2	25	°C	10.	UTROŠAK KMnO ₄	0,42	5	O ₂ mg/l
2.	BOJA	0,90	20	mg/l PtCo skale	11.	NITRATI	2,6	50	mg/l
3.	MUTNOĆA	0,53	4	NTU	12.	NITRITI	0,0	0,50	mg/l
4.	MIRIS	Bez	Bez		13.	AMONIJ	0,01	0,50	mg/l
5.	OKUS	Bez	Bez		14.	ŽELJEZO	60,0	200	µg/l
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	7,65	6,5-9,5	pH jedinica	15.	MANGAN	22,0	50	µg/l
7.	VODLJIVOST	717,0	2500	µS/cm/20°C	16.	SLOBODNI KLOR	0,04	0,50	mg/l
9.	ARSEN	0,0	10	µg/l	17.	TOC	0,79	-	C mg/l


MIKROBIOLOŠKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	Ispravnost
1.	BROJ KOLONIJA NA 22°C	00	100	broj / 1ml	DA
2.	BROJ KOLONIJA NA 36°C	00	100	broj / 1ml	DA
3.	UKUPNI KOLIFORMI	00	0	broj / 100ml	DA
4.	ESCHERICHIA COLI	00	0	broj / 100ml	DA
5.	ENTEROKOKI	00	0	broj / 100ml	DA
6.	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	00	0	broj / 100ml	DA
7.	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	00	0	broj / 100ml	DA

Analiza započeta: 21.07.2026.

Analiza završena: 24.07.2026.

MIŠLJENJE: Rezultati analiza ispitivanog uzorka vode u SUKLADNOSTI su s MDK vrijednostima iz Priloga 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN64/23 i 88/23).

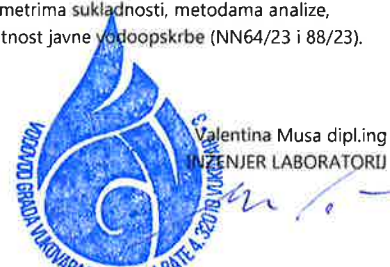

Valentina Musa dipl.ing.
INŽENJER LABORATORIJI

Br. uz. 465 / 26

U Vukovaru, 10. kolovoz 2026.godine.

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Osijek
Ispostava u Vukovaru
Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1
32 000 Vukovar

Pretragom uzorka VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, uzorkovane dana 21.07.2026. s izvorišta – vodovod Ilok, Opatovac, Frankopanska 1- javna slavina, ustanovili smo:

FIZIKALNO – KEMIJSKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica
1.	TEMPERATURA VODE	20,7	25	°C	10.	UTROŠAK KMnO_4	0,27	5	O_2 mg/l
2.	BOJA	1,0	20	mg/l PtCo skale	11.	NITRATI	5,4	50	mg/l
3.	MUTNOĆA	0,95	4	NTU	12.	NITRITI	0,0	0,50	mg/l
4.	MIRIS	Bez	Bez		13.	AMONIJ	0,01	0,50	mg/l
5.	OKUS	Bez	Bez		14.	ŽELJEZO	10,0	200	$\mu\text{g/l}$
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	7,52	6,5-9,5	pH jedinica	15.	MANGAN	21,0	50	$\mu\text{g/l}$
7.	VODLIVOST	656,0	2500	$\mu\text{S/cm/20}^\circ\text{C}$	16.	SLOBODNI KLOR	0,02	0,50	mg/l
9.	ARSEN	0,0	10	$\mu\text{g/l}$	17.	TOC	0,65	-	C mg/l

MIKROBIOLOŠKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	Ispravnost
1.	BROJ KOLONIJA NA 22°C	01	100	broj / 1ml	DA
2.	BROJ KOLONIJA NA 36°C	00	100	broj / 1ml	DA
3.	UKUPNI KOLIFORMI	00	0	broj / 100ml	DA
4.	ESCHERICHIA COLI	00	0	broj / 100ml	DA
5.	ENTEROKOKI	00	0	broj / 100ml	DA
6.	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	00	0	broj / 100ml	DA
7.	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	00	0	broj / 100ml	DA

Analiza započeta: 21.07.2026.

Analiza završena: 24.07.2026.

MIŠLJENJE: Rezultati analiza ispitivanog uzorka vode u SUKLADNOSTI su s MDK vrijednostima iz Priloga 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN64/23 i 88/23).

Valentina Musa dipl.ing
INŽENJER LABORATORIJI

